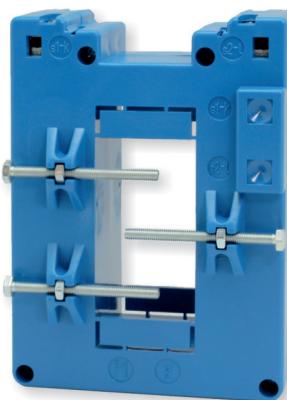


62x34 - 84x34 Busbar passing measuring CTs



EAC



Kz - Kazakhstan

INPUT: 200A...  
2500A

5A

OUTPUT: 1A

custodia in materiale  
termoplastico autoestinguente

frequenza funzionamento

tensione di riferimento per l'isolamento

tensione di prova

isolamento

grado di protezione

sovracorrente permanente

corrente termica di breve durata nominale (I th)

corrente dinamica nominale (I dyn)

fattore di sicurezza

max. potenza dissipata (portata max.)

temperatura di funzionamento

temperatura di magazzinaggio

costruzione a norme

terminali secondari integrati

self extinguishing

thermoplastic material

operating frequency

insulation reference voltage

test voltage

insulation

protection degree

continuous overcurrent

UL94-V0

50÷60 Hz

0,72 kV

3 kV x 1'50 Hz

classe E

IP 20

100% In

80 ln

2,5 x I th

N ≤ 5

≤17W

-25 +50 °C

-40 +80 °C

IEC/EN 61869-1

IEC/EN 61869-2

6mm<sup>2</sup>

manufactured according to

integrated secondary terminals

## TIPO - Type

## DIMENSIONI - Dimensions

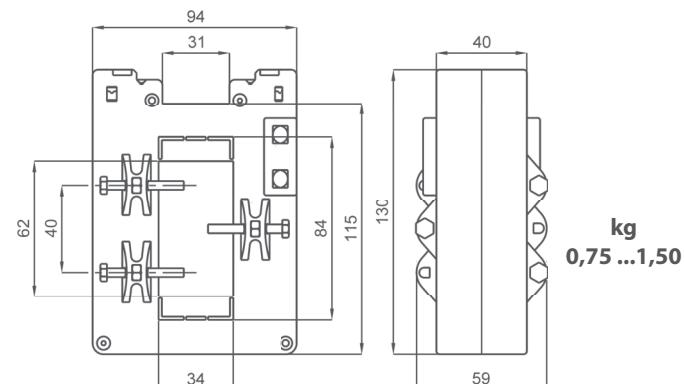
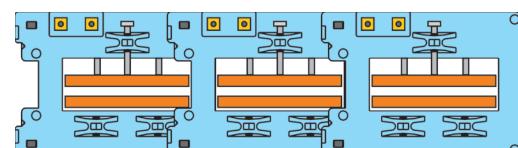
Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Codice - Code
	VA	VA	
200/5A	2	4	<b>TAT084200X05</b>
250/5A	3	6	<b>TAT084250X05</b>
300/5A	4	8	<b>TAT084300X05</b>
400/5A	5	10	<b>TAT084400X05</b>
500/5A	6	15	<b>TAT084500X05</b>
600/5A	8	20	<b>TAT084600X05</b>
800/5A	10	20	<b>TAT084800X05</b>
1000/5A	15	25	<b>TAT0841K0X05</b>
1200/5A	20	40	<b>TAT0841K2X05</b>
1500/5A	25	50	<b>TAT0841K5X05</b>
2000/5A	30	60	<b>TAT0842K0X05</b>
2500/5A	40	80	<b>TAT0842K5X05</b>

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

## Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

kg  
0,75 ...1,50

A RICHIESTA: versione con morsetti frontal, adatta al montaggio su barre orizzontali

AVAILABLE ON REQUEST: secondary terminals on front, suitable for mounting on horizontal bars

Siglatura morsetti primario e secondario  
Primary and secondary connections marking

## NOTE - Note

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- viti per fissaggio TA alla barra
- cappuccio di protezione per vite fissaggio

## SUPPLIED ACCESSORY

- CT fixing set for busbar mounting
- protective caps for CT fixing

## OPZIONI - OPTION

Coprimorsetti cod. 9SBMCTA84  
Coprimorsetti sigillabile cod. 9SBMCTA84S

Terminals cover cod. 9SBMCTA84  
Sealable terminals cover cod. 9SBMCTA84S

